

PRZEDSZKOLE W SKOROSZYCACH

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 28.05.2021
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

PRZEDSZKOLE W SKOROSZYCACH

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
-1.1 Klatka schodowa	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	16
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	17
-1.2 Korytarz I - kuchenny + -1.6 Korytarz II - kuchenny	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	18
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	19
-1.3 WC personelu + przedsionek	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	20
-1.5 Obieralnia warzyw	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	21
-1.7 Magazyn owoców i warzyw	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	22
-1.8 Magazyn produktów suchych	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	23
-1.9 Pom. mroźni / zamrażarki	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	24
-1.9a Pom. chłodni / lodówki	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	25
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	26
-1.10 Korytarz II - techniczny + -1.21 Korytarz III - techniczny	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	27
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	28
-1.11 Pom. magazynowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	29
-1.12 Pom. magazynowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	30
-1.13 Pom. konserwacji sprzętu	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	31
-1.14 Pom. konserwatora + WC	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	32
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	33
-1.15 Pom. tech. - przepompownia KS	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	34
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	35
-1.16 Pom. tech. - separator tłuszczu	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	36
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	37
-1.17 Wnęka techniczna - wentylacja	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	38
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	39
-1.18 Pom. techniczne - zmywalnia Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	40
-1.19 Rozdzielnia główna Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	41
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	42
-1.20 Klatka schodowa Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	43
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	44
-1.22 Zestaw hydroforowy Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	45
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	46
-1.23 Pom. wodomierza głównego Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	47
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	48
-1.24 Zasobnik C.W.U. Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	49
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	50
-1.25 Korytarz IV pralni Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	51
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	52
-1.26 WC - personelu pralni Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	53
-1.27 Pralnia Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	54
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Podłoga Izolinie (E)	55
-1.28 Pom. socjalne personelu Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	56
0.1 Wiatrołap Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	57
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	58
0.2 Portiernia + WC Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	59
0.3 Hol główny Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe	60

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	61
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	62
0.4 Pom. biurowe - dyrektor	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	63
0.5 Pom. biurowe - sekretariat	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	64
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	65
0.6 Pom. biurowe - archiwum	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	66
0.7 WC kobiet + przedsionek	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	67
0.8 Pom. porządkowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	68
0.9 WC mężczyzn + przedsionek	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	69
0.10 Wiatrołap - izolatka	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	70
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	71
0.11 Pom. lekarza	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

0.12 Pom. izolatki	Izolynie (E)	72
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	73
0.13 WC dla NPS		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	74
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Podłoga	Izolynie (E)	75
0.14 Kl. schodowa		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	76
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	77
0.15 Korytarz dla personelu		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	78
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	79
0.16 Umywalnia dla personelu		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	80
0.17 Szatnia dla personelu		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	81
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy	Izolynie (E)	82
0.18 Pom. socjalne dla personelu		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	83
0.19 Pom. dla pedagogów	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	84
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	85
0.20 Pom. dla pedagogów	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	86
0.21 Jadalnia I (f. przemienna)	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	87
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	88
0.22 Jadalnia II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	89
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	90
0.23 Zdawalnia naczyń	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	91
0.24 Zmywalnia naczyń	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	92
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	93
0.25 Kuchnia gorąca + obsługa	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

	Izolinie (E)	94
	Oświetlenie awaryjne	
	Powierzchnie pomieszczenia	
	Podłoga	
	Izolinie (E)	95
0.26 Korytarz kuchenny		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		96
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		97
?		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		98
?		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		99
0.27 Magazyn kuchenny - dobowy		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		100
0.28 Szatnia personelu kuchni		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		101
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		102
0.29 WC personelu kuchni		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		103
0.30 Pom. socjalne personelu		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		104
0.31 Korytarz personelu kuchni		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		105
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

	Izolinie (E)	106
0.32 Przedsionek kuchenny		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	107	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	108	
0.33 Schody do piwnicy		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	109	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	110	
0.34 Korytarz - ewakuacja		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	111	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	112	
0.35 Kl. schodowa - ewakuacja		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	113	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	114	
[x2] 0.36 Korytarz oddziału przedszkolnego 1.13		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	115	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	116	
[x2] 0.37 Szatnia oddziału I 1.14		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	117
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	118
[x2] 0.38 Pom. sanitarne oddziału 1.15 Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	119
[x2] 0.39 Sala przedszkolna oddziału I 1.16 Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	120
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	121
[x2] 0.39a Boks na leżaki / zabawki 1.16a Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	122
[x2] 0.40 Szatnia oddziału II 1.17 Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	123
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	124
[x2] 0.41 Sala przedszkolna oddziału II 1.18 Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	125
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	126
[x2] 0.41a Boks na leżaki / zabawki 1.18a Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	127
[x2] 0.42 Pom. sanitarne oddziału II 1.19 Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	128
[x2] 0.43 Pom. techniczne - rozdzielnia 1.20	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	129
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	130
0.45 Schowek na sprzęt / zabawki	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	131
0.46 WC (plac zabaw) - personel	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	132
0.47 Przedsionek WC	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	133
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Podłoga	
Izolinie (E)	134
0.48 WC (plac zabaw) - dzieci	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	135
1.1 Klatka schodowa	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	136
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	137
1.2 Hol piętra	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	138
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

	Izolinie (E)	139
1.3 Sala wielofunkcyjna		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		140
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		141
1.3 Sala wielofunkcyjna		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		142
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		143
1.4 Korytarz techniczny I		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		144
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		145
1.5 Zaplecze techniczne		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		146
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		147
1.6 Pom. gospodarcze - dach		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		148
1.7 Pom. techniczne - rekuperacja		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)		149
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

	Izolinie (E)	150
1.8 Pom. techniczne		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	151	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	152	
1.9 Pom. techniczne - wentylacja		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	153	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	154	
[x2] 1.10 WC kobiet + przedsionek 1.11		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	155	
1.12 Korytarz ewakuacyjny		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	156	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	157	
1.22 Schowek gospodarczy		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	158	
1.23 Szatnia oddziału V		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	159	
Oświetlenie awaryjne		
Powierzchnie pomieszczenia		
Płaszczyzna pracy		
Izolinie (E)	160	
1.24 Pom. sanitarne oddziału V		
Sceny świetlne		
Oświetlenie podstawowe		




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	161
1.25 Schowek sprzętu rehab.	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	162
1.26 Sala przedszkolna oddział V	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	163
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	164
1.27 Pokój opieki specjalistycznej	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	165
1.28 Ogród zimowy - zajęcia spec.	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	166

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.1 Klatka schodowa / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.904 m, 78.133 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 55



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
134

E_{min} [lx]
63


E_{max} [lx]
205

E_{min} / E_m
0.470

E_{min} / E_{max}
0.307

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.1 Klatka schodowa / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.904 m, 78.133 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 55



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
5.28

E_{min} [lx]
2.44


E_{max} [lx]
9.34

E_{min} / E_m
0.462

E_{min} / E_{max}
0.261


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**-1.2 Korytarz I - kuchenny + -1.6 Korytarz II - kuchenny / Oświetlenie podstawowe /
Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)**

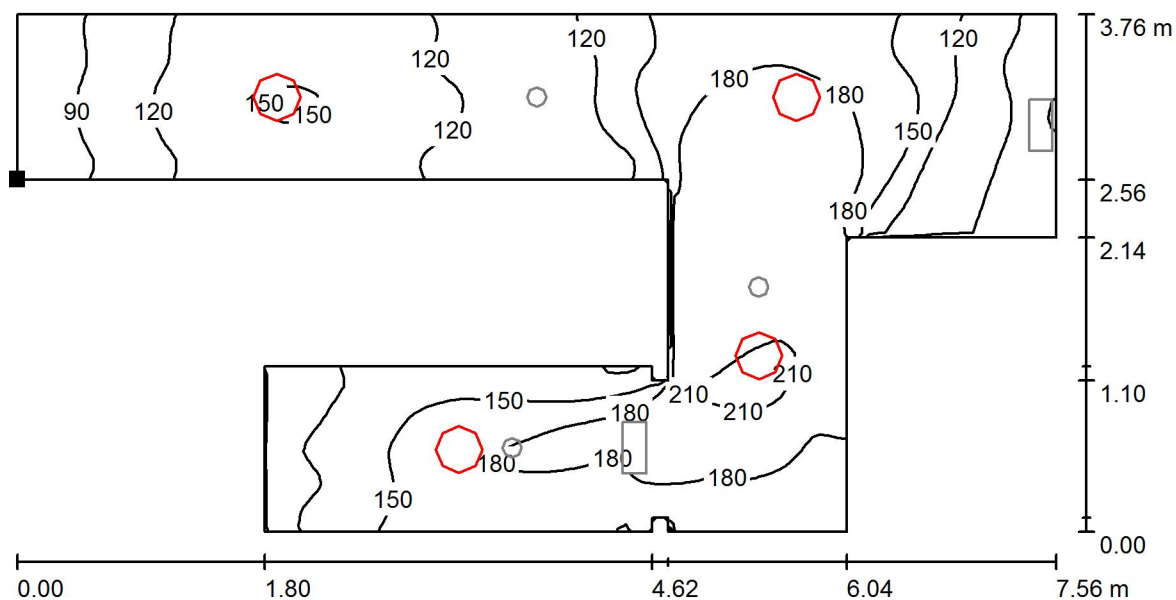

Wartości Lux, Skala 1 : 55

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 76.693 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
148

E_{min} [lx]
77


E_{max} [lx]
222

E_{min} / E_m
0.519

E_{min} / E_{max}
0.346


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**-1.2 Korytarz I - kuchenny + -1.6 Korytarz II - kuchenny / Oświetlenie awaryjne /
Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)**

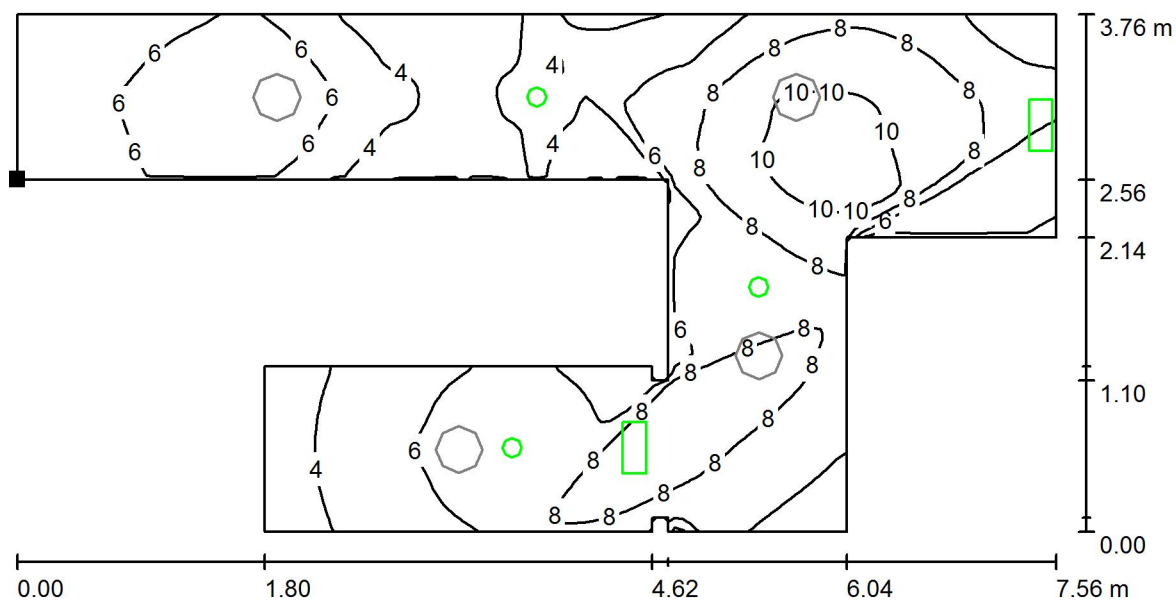

Wartości Lux, Skala 1 : 55

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 76.693 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
6.36

E_{min} [lx]
2.00


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.314

E_{min} / E_{max}
0.183


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.3 WC personelu + przedsionek / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 20

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 78.013 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
280

E_{min} [lx]
75


E_{max} [lx]
351

E_{min} / E_m
0.266

E_{min} / E_{max}
0.213


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.5 Obieralnia warzyw / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 71.833 m, 0.850 m)



Siatka: 5 x 8 Punkty

E_m [lx]
334

E_{min} [lx]
212


E_{max} [lx]
471

E_{min} / E_m
0.636

E_{min} / E_{max}
0.451

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.7 Magazyn owoców i warzyw / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.644 m, 71.833 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
108

E_{min} [lx]
77


E_{max} [lx]
136

E_{min} / E_m
0.712

E_{min} / E_{max}
0.567


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.8 Magazyn produktów suchych / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 18

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.584 m, 71.833 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
136

E_{min} [lx]
111


E_{max} [lx]
157

E_{min} / E_m
0.816


E_{min} / E_{max}
0.708

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.9 Pom. mroźni / zamrażarki / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.004 m, 71.833 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
190

E_{min} [lx]
130


E_{max} [lx]
243

E_{min} / E_m
0.686

E_{min} / E_{max}
0.537

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.9a Pom. chłodni / lodówki / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

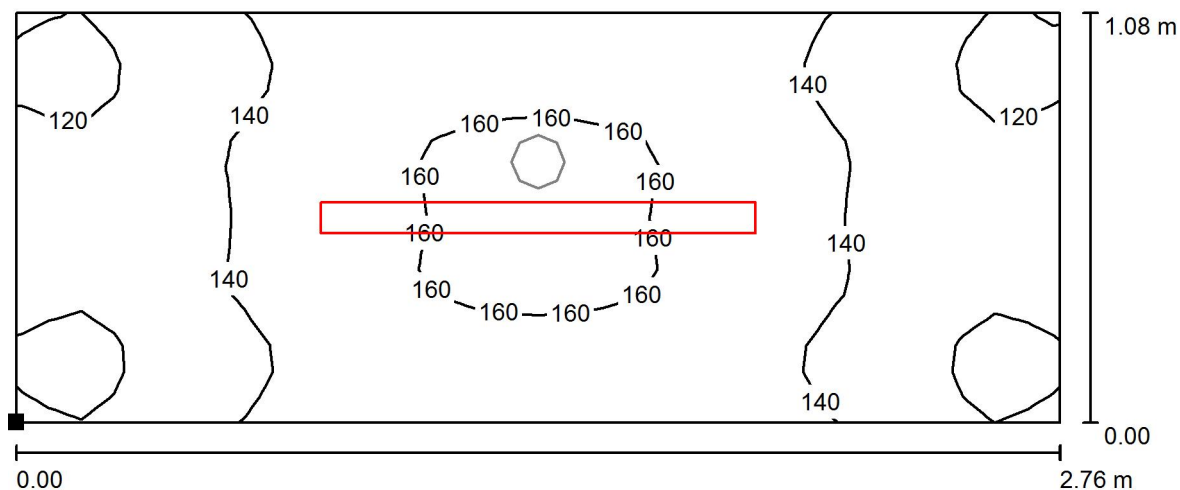

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.004 m, 75.073 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 20



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
142

E_{min} [lx]
113


E_{max} [lx]
164

E_{min} / E_m
0.799

E_{min} / E_{max}
0.692

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.9a Pom. chłodni / lodówki / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

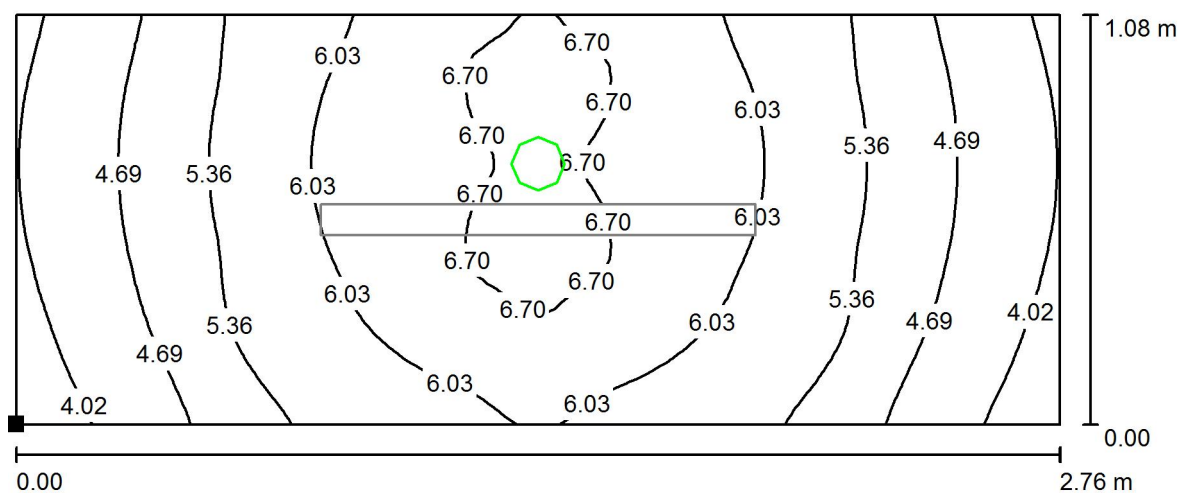

Wartości Lux, Skala 1 : 20

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.004 m, 75.073 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.52

E_{min} [lx]
3.59


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.651

E_{min} / E_{max}
0.517


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.10 Korytarz II - techniczny + -1.21 Korytarz III - techniczny / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 178

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 71.833 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
114

E_{min} [lx]
65


E_{max} [lx]
168

E_{min} / E_m
0.570

E_{min} / E_{max}
0.387


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**-1.10 Korytarz II - techniczny + -1.21 Korytarz III - techniczny / Oświetlenie awaryjne /
Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)**



Wartości Lux, Skala 1 : 178

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 71.833 m, 0.000 m)




Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
5.71	1.44	11	0.251	0.135

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.11 Pom. magazynowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 20

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.644 m, 73.473 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
121

E_{min} [lx]
90


E_{max} [lx]
147

E_{min} / E_m
0.744

E_{min} / E_{max}
0.613


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.12 Pom. magazynowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 23

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.644 m, 75.073 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
112

E_{min} [lx]
80


E_{max} [lx]
139

E_{min} / E_m
0.710

E_{min} / E_{max}
0.570

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.13 Pom. konserwacji sprzętu / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

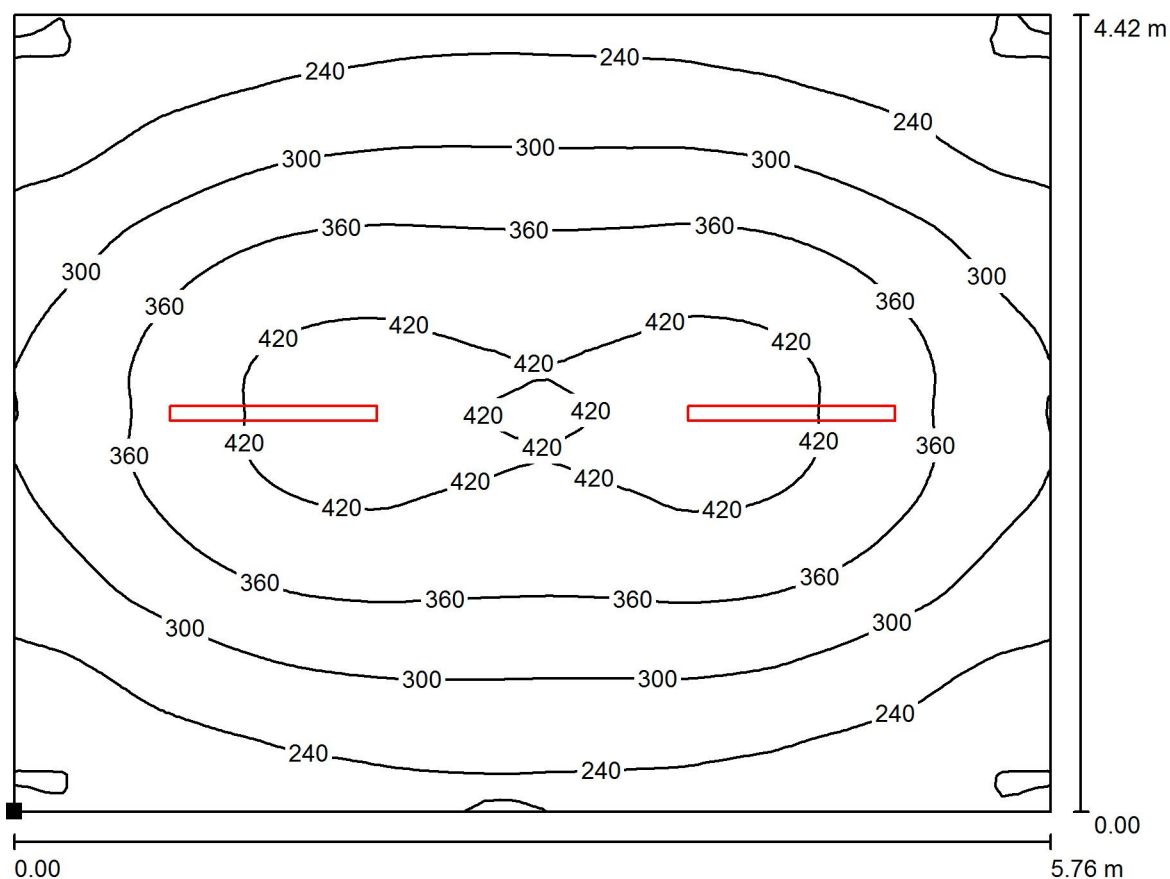

Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 73.473 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
316

E_{min} [lx]
172


E_{max} [lx]
440

E_{min} / E_m
0.546

E_{min} / E_{max}
0.392

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.14 Pom. konserwatora + WC / Oświetlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 51

Lista powierzchni obliczeniowych


Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	-1.14 Pom. konserwatora	pionowa	4 x 8	379	216	509	0.571	0.425
2	WC	pionowa	16 x 16	298	241	342	0.810	0.706

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	2	368	216	509	0.59	0.43


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.14 Pom. konserwatora + WC / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 35

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.524 m, 73.473 m, 0.850 m)



Siatka: 4 x 8 Punkty

E_m [lx]
367

E_{min} [lx]
204


E_{max} [lx]
506

E_{min} / E_m
0.556

E_{min} / E_{max}
0.403

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.15 Pom. tech. - przepompownia KS / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.644 m, 70.593 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 20



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
244

E_{min} [lx]
196


E_{max} [lx]
281

E_{min} / E_m
0.804

E_{min} / E_{max}
0.697

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.15 Pom. tech. - przepompownia KS / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

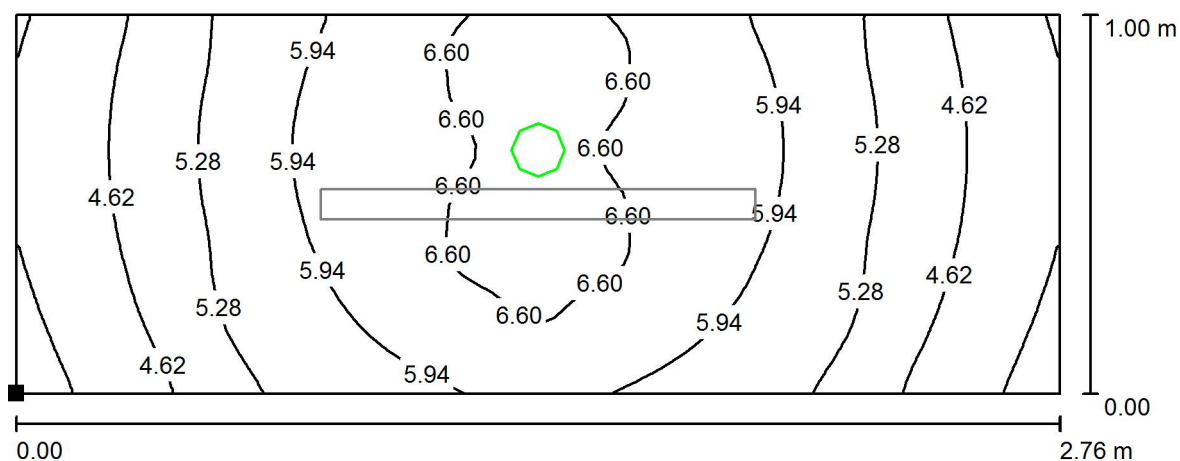

Wartości Lux, Skala 1 : 20

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.644 m, 70.593 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.54

E_{min} [lx]
3.65


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.658

E_{min} / E_{max}
0.525

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.16 Pom. tech. - separator tłuszcz / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 70.593 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
272

E_{min} [lx]
234


E_{max} [lx]
298

E_{min} / E_m
0.862

E_{min} / E_{max}
0.787

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.16 Pom. tech. - separator tłuszczowy / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 70.593 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.97

E_{min} [lx]
4.51


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.756

E_{min} / E_{max}
0.649


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.17 Wnęka techniczna - wentylacja / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.804 m, 68.533 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
305

E_{min} [lx]
240


E_{max} [lx]
362

E_{min} / E_m
0.787

E_{min} / E_{max}
0.663


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.17 Wnęka techniczna - wentylacja / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.804 m, 68.533 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
4.57

E_{min} [lx]
1.19


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.261

E_{min} / E_{max}
0.171


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.18 Pom. techniczne - zmywalnia / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 19

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(29.904 m, 69.884 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
204

E_{min} [lx]
112


E_{max} [lx]
252

E_{min} / E_m
0.549

E_{min} / E_{max}
0.444


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.19 Rozdzielnia główna / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 12

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 70.173 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
291

E_{min} [lx]
257


E_{max} [lx]
314

E_{min} / E_m
0.883

E_{min} / E_{max}
0.819


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.19 Rozdzielnia główna / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 12

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 70.173 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
6.20

E_{min} [lx]
5.10


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.824

E_{min} / E_{max}
0.734


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.20 Klatka schodowa / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

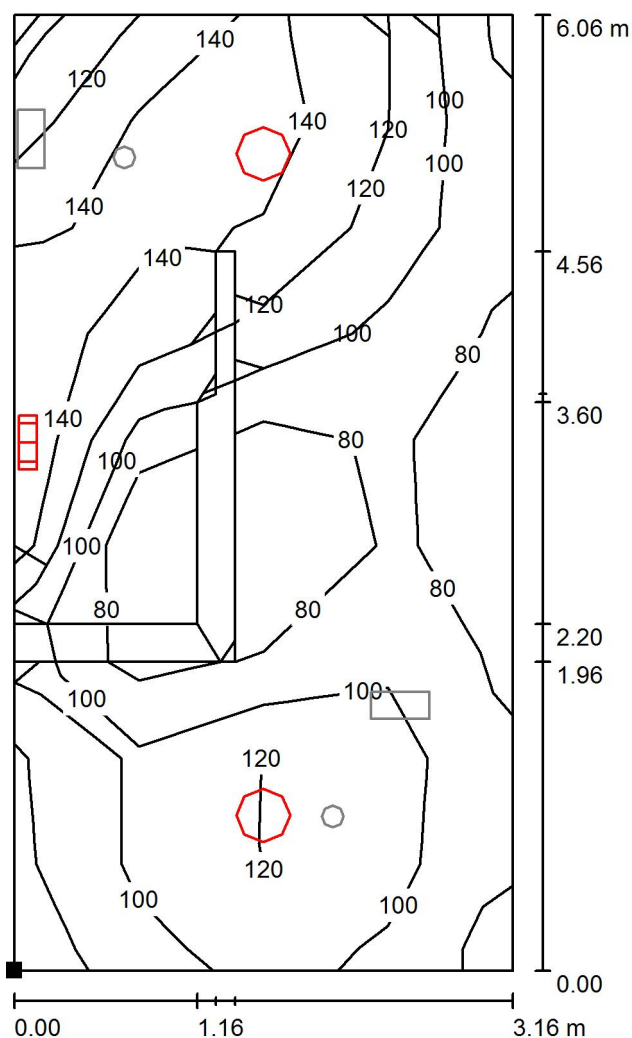

Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 71.833 m, 0.000 m)



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
112

E_{min} [lx]
75


E_{max} [lx]
169

E_{min} / E_m
0.668

E_{min} / E_{max}
0.441


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.20 Klatka schodowa / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 71.833 m, 0.000 m)



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
4.28

E_{min} [lx]
1.10


E_{max} [lx]
6.97

E_{min} / E_m
0.257

E_{min} / E_{max}
0.158

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.22 Zestaw hydroforowy / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 70.173 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 7 Punkty

E_m [lx]
302

E_{min} [lx]
178


E_{max} [lx]
432

E_{min} / E_m
0.590

E_{min} / E_{max}
0.412

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.22 Zestaw hydroforowy / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 70.173 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 7 Punkty

E_m [lx]
1.33

E_{min} [lx]
1.27


E_{max} [lx]
1.38

E_{min} / E_m
0.952

E_{min} / E_{max}
0.917

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.23 Pom. wodomierza głównego / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 16

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.644 m, 73.793 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
265

E_{min} [lx]
224


E_{max} [lx]
294

E_{min} / E_m
0.845

E_{min} / E_{max}
0.759

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.23 Pom. wodomierza głównego / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 16

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.644 m, 73.793 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.85

E_{min} [lx]
4.25


E_{max} [lx]
6.95

E_{min} / E_m
0.727

E_{min} / E_{max}
0.611


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.24 Zasobnik C.W.U. / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(44.844 m, 70.373 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
201

E_{min} [lx]
150


E_{max} [lx]
242

E_{min} / E_m
0.747


E_{min} / E_{max}
0.621

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.24 Zasobnik C.W.U. / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(44.844 m, 70.373 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.07

E_{min} [lx]
2.73


E_{max} [lx]
6.97

E_{min} / E_m
0.538

E_{min} / E_{max}
0.391

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.25 Korytarz IV pralni / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 17

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.974 m, 68.533 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
130

E_{min} [lx]
104


E_{max} [lx]
152

E_{min} / E_m
0.794

E_{min} / E_{max}
0.679

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.25 Korytarz IV pralni / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 17

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.974 m, 68.533 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.60

E_{min} [lx]
3.31


E_{max} [lx]
6.99

E_{min} / E_m
0.592


E_{min} / E_{max}
0.474

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.26 WC - personelu pralni / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(49.384 m, 68.533 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 12

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
291

E_{min} [lx]
232


E_{max} [lx]
343

E_{min} / E_m
0.797

E_{min} / E_{max}
0.676

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.27 Pralnia / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 46

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.974 m, 70.173 m, 0.850 m)



Siatka: 9 x 6 Punkty

E_m [lx]
321

E_{min} [lx]
150


E_{max} [lx]
509

E_{min} / E_m
0.467

E_{min} / E_{max}
0.295


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.27 Pralnia / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 46

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.974 m, 70.173 m, 0.000 m)



Siatka: 9 x 6 Punkty

E_m [lx]
1.34

E_{min} [lx]
1.22


E_{max} [lx]
1.58

E_{min} / E_m
0.913


E_{min} / E_{max}
0.774

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.28 Pom. socjalne personelu / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(50.584 m, 68.533 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Siatka: 32 x 32 Punkty


$$E_m [Ix]$$
$$E_{\min} [Ix]$$
$$E_{\max} [Ix]$$
$$E_{\min} / E_m$$

$$0.477$$
$$E_{\min} / E_{\max}$$

0.266


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 Wiatrołap / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 31

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.244 m, 107.283 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 7 Punkty

E_m [lx]
131

E_{min} [lx]
84


E_{max} [lx]
162

E_{min} / E_m
0.640

E_{min} / E_{max}
0.517


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 Wiatrołap / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 31

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.244 m, 107.283 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 7 Punkty

E_m [lx]
3.41

E_{min} [lx]
1.18


E_{max} [lx]
5.58

E_{min} / E_m
0.345

E_{min} / E_{max}
0.211

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.2 Portiernia + WC / Oświetlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 26

Lista powierzchni obliczeniowych


Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	0.2 Portiernia	pionowa	32 x 32	387	250	486	0.645	0.513
2	WC	pionowa	16 x 16	253	216	282	0.856	0.768

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	2	359	216	486	0.60	0.45


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.2 Portiernia + WC / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 111.333 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
356

E_{min} [lx]
199


E_{max} [lx]
487

E_{min} / E_m
0.559

E_{min} / E_{max}
0.409


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3 Hol główny / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.474 m, 109.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 180



Siatka: 21 x 6 Punkty

E_m [lx]
227

E_{min} [lx]
115


E_{max} [lx]
292

E_{min} / E_m
0.508

E_{min} / E_{max}
0.394


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3 Hol główny / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.474 m, 109.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 180



Siatka: 21 x 6 Punkty

E_m [lx]
3.20

E_{min} [lx]
1.07


E_{max} [lx]
5.32

E_{min} / E_m
0.334

E_{min} / E_{max}
0.201


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.4 Pom. biurowe - dyrektor / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 105.333 m, 0.850 m)



Siatka: 7 x 7 Punkty

E_m [lx]
530

E_{min} [lx]
310


E_{max} [lx]
777

E_{min} / E_m
0.585

E_{min} / E_{max}
0.399


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 Pom. biurowe - sekretariat / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(16.484 m, 105.433 m, 0.850 m)



Siatka: 5 x 7 Punkty

E_m [lx]
514

E_{min} [lx]
386


E_{max} [lx]
637

E_{min} / E_m
0.751

E_{min} / E_{max}
0.606


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 Pom. biurowe - sekretariat / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.384 m, 105.333 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.93

E_{min} [lx]
2.02


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.513

E_{min} / E_{max}
0.354

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.6 Pom. biurowe - archiwum / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.064 m, 105.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
223

E_{min} [lx]
157


E_{max} [lx]
279

E_{min} / E_m
0.702

E_{min} / E_{max}
0.562


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.7 WC kobiet + przedsionek / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.524 m, 105.333 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
259

E_{min} [lx]
112


E_{max} [lx]
397

E_{min} / E_m
0.431


E_{min} / E_{max}
0.281

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 Pom. porządkowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.524 m, 105.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
114

E_{min} [lx]
88


E_{max} [lx]
133

E_{min} / E_m
0.774


E_{min} / E_{max}
0.664

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.9 WC mężczyzn + przedsionek / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(25.104 m, 105.333 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Siatka: 3 x 7 Punkty

E_m [lx]
246

E_{min} [lx]
169


E_{max} [lx]
293

E_{min} / E_m
0.688

E_{min} / E_{max}
0.577

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 Wiatrołap - izolotka / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 12

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 113.733 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
137

E_{min} [lx]
120


E_{max} [lx]
149

E_{min} / E_m
0.874

E_{min} / E_{max}
0.803

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 Wiatrołap - izolotka / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 12

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 113.733 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

$$E_m [Ix]$$
$$E_{\min} [Ix]$$

$$3.98$$
$$E_{\max} [Ix] = 5.74$$
$$E_{\min} / E_m$$


0.781

$$E_{\min} / E_{\max}$$

0.695


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Pom. lekarza / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 27

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.528 m, 113.733 m, 0.850 m)



Siatka: 7 x 7 Punkty

E_m [lx]
578

E_{min} [lx]
297


E_{max} [lx]
832

E_{min} / E_m
0.514

E_{min} / E_{max}
0.357


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.12 Pom. izolátky / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.384 m, 113.733 m, 0.850 m)



Siatka: 8 x 7 Punkty

E_m [lx]
301

E_{min} [lx]
206


E_{max} [lx]
392

E_{min} / E_m
0.686

E_{min} / E_{max}
0.527

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.13 WC dla NPS / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 115.233 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
288

E_{min} [lx]
210


E_{max} [lx]
335

E_{min} / E_m
0.729

E_{min} / E_{max}
0.628

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.13 WC dla NPS / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 115.233 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.48

E_{min} [lx]
2.93


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.655

E_{min} / E_{max}
0.514

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.14 Kl. schodowa / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 105.333 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 85



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
157

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
215

E_{min} / E_m
0.757

E_{min} / E_{max}
0.552

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.14 Kl. schodowa / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 85

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 105.333 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
1.84

E_{min} [lx]
1.06


E_{max} [lx]
2.47

E_{min} / E_m
0.576

E_{min} / E_{max}
0.429

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.15 Korytarz dla personelu / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.844 m, 109.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 97



Siatka: 29 x 6 Punkty

E_m [lx]
148

E_{min} [lx]
104


E_{max} [lx]
226

E_{min} / E_m
0.703

E_{min} / E_{max}
0.462


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.15 Korytarz dla personelu / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.844 m, 109.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 97



Siatka: 29 x 6 Punkty

E_m [lx]
4.58

E_{min} [lx]
1.07


E_{max} [lx]
8.79

E_{min} / E_m
0.234

E_{min} / E_{max}
0.122


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 Umywalnia dla personelu / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 105.333 m, 0.850 m)



Siatka: 6 x 7 Punkty

E_m [lx]
273

E_{min} [lx]
146


E_{max} [lx]
405

E_{min} / E_m
0.534


E_{min} / E_{max}
0.360

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.17 Szatnia dla personelu / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.644 m, 105.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
231

E_{min} [lx]
165


E_{max} [lx]
281

E_{min} / E_m
0.717


E_{min} / E_{max}
0.589

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.17 Szatnia dla personelu / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.644 m, 105.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.82

E_{min} [lx]
1.54


E_{max} [lx]
5.72

E_{min} / E_m
0.404

E_{min} / E_{max}
0.270


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.18 Pom. socjalne dla personelu / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.584 m, 105.333 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
211

E_{min} [lx]
121


E_{max} [lx]
283

E_{min} / E_m
0.574


E_{min} / E_{max}
0.428

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.19 Pom. dla pedagogów / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(47.584 m, 105.333 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
211

E_{min} [lx]
121


E_{max} [lx]
283

E_{min} / E_m
0.574


E_{min} / E_{max}
0.428

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.19 Pom. dla pedagogów / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(47.584 m, 105.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.85

E_{min} [lx]
1.90


E_{max} [lx]
5.72

E_{min} / E_m
0.494


E_{min} / E_{max}
0.332

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.20 Pom. dla pedagogów / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

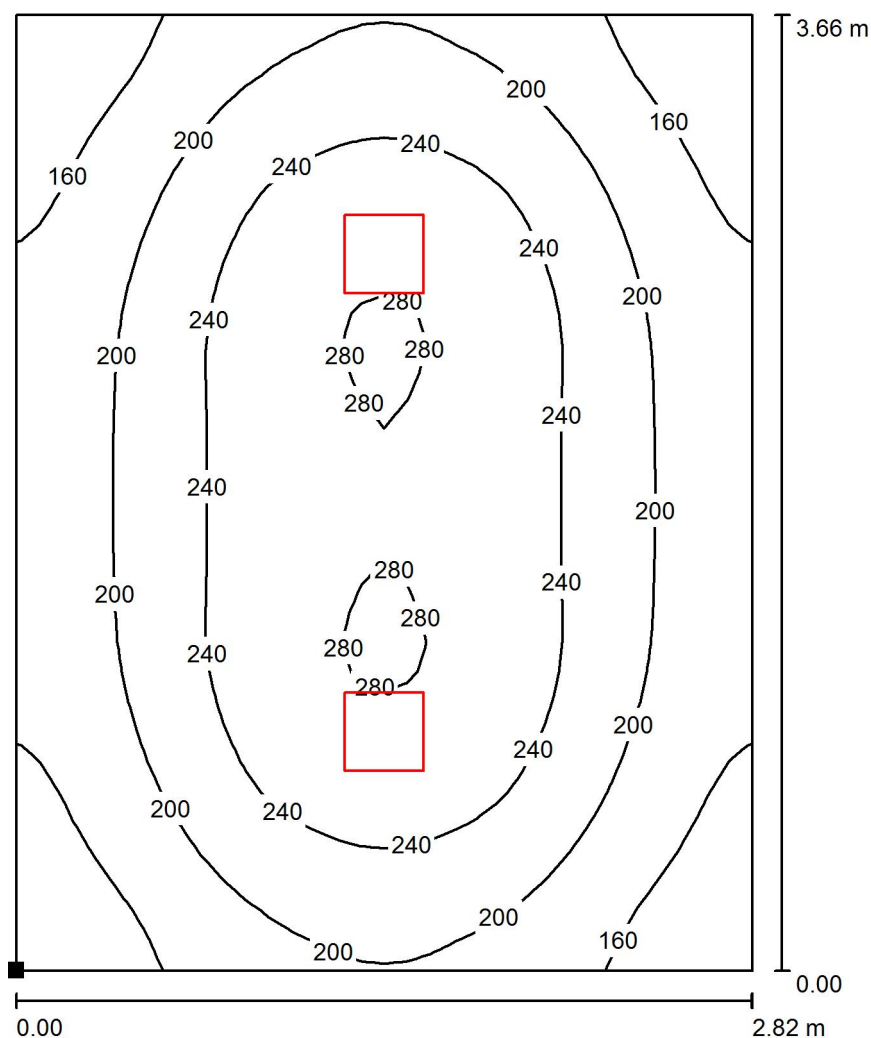

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(50.584 m, 105.333 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
214

E_{min} [lx]
124


E_{max} [lx]
284

E_{min} / E_m
0.581

E_{min} / E_{max}
0.436


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.21 Jadalnia I (f. przemienne) / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 115.233 m, 0.850 m)



Siatka: 8 x 9 Punkty

E_m [lx]
267

E_{min} [lx]
146


E_{max} [lx]
360

E_{min} / E_m
0.546

E_{min} / E_{max}
0.404


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.21 Jadalnia I (f. przemienna) / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 115.233 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 9 Punkty

E_m [lx]
2.20

E_{min} [lx]
1.11


E_{max} [lx]
2.47

E_{min} / E_m
0.504

E_{min} / E_{max}
0.449


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.22 Jadalnia II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 97

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.584 m, 117.293 m, 0.850 m)



Siatka: 18 x 8 Punkty

E_m [lx]
298

E_{min} [lx]
151


E_{max} [lx]
416

E_{min} / E_m
0.506

E_{min} / E_{max}
0.362


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.22 Jadalnia II / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 97

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.584 m, 117.293 m, 0.000 m)



Siatka: 18 x 8 Punkty

E_m [lx]
1.59

E_{min} [lx]
1.06


E_{max} [lx]
2.67

E_{min} / E_m
0.669

E_{min} / E_{max}
0.399

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.23 Zdawalnia naczyń / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 14

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(30.584 m, 121.833 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
305

E_{min} [lx]
265


E_{max} [lx]
336

E_{min} / E_m
0.869

E_{min} / E_{max}
0.789

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.24 Zmywalnia naczyń / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(30.584 m, 122.953 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 39

Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
346

E_{min} [lx]
249


E_{max} [lx]
402

E_{min} / E_m
0.721

E_{min} / E_{max}
0.620

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.24 Zmywalnia naczyń / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)

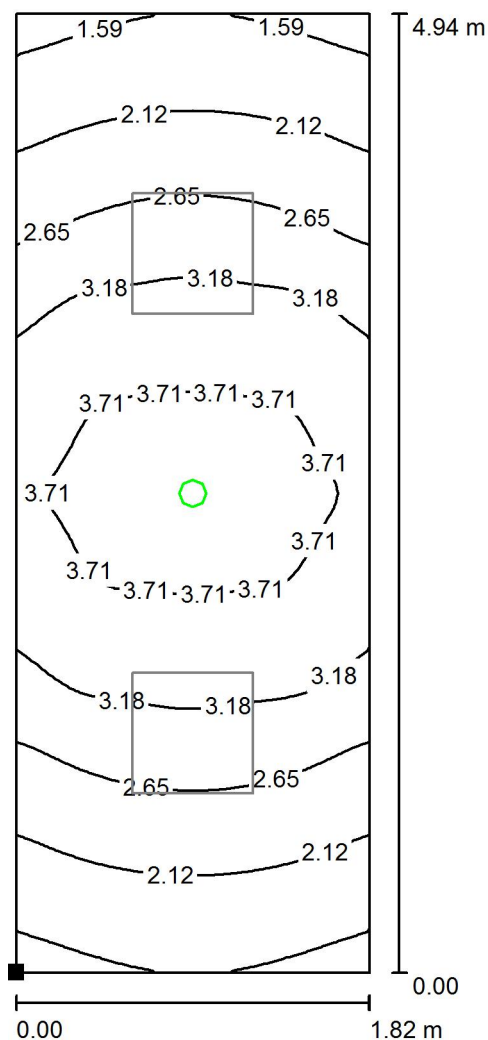

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(30.584 m, 122.953 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 39

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
2.84

E_{min} [lx]
1.43


E_{max} [lx]
4.09

E_{min} / E_m
0.504

E_{min} / E_{max}
0.351


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.25 Kuchnia gorąca + obsługa / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 52

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.584 m, 121.833 m, 0.850 m)



Siatka: 9 x 9 Punkty

E_m [lx]
552

E_{min} [lx]
259


E_{max} [lx]
710

E_{min} / E_m
0.469

E_{min} / E_{max}
0.365


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.25 Kuchnia gorąca + obsługa / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)

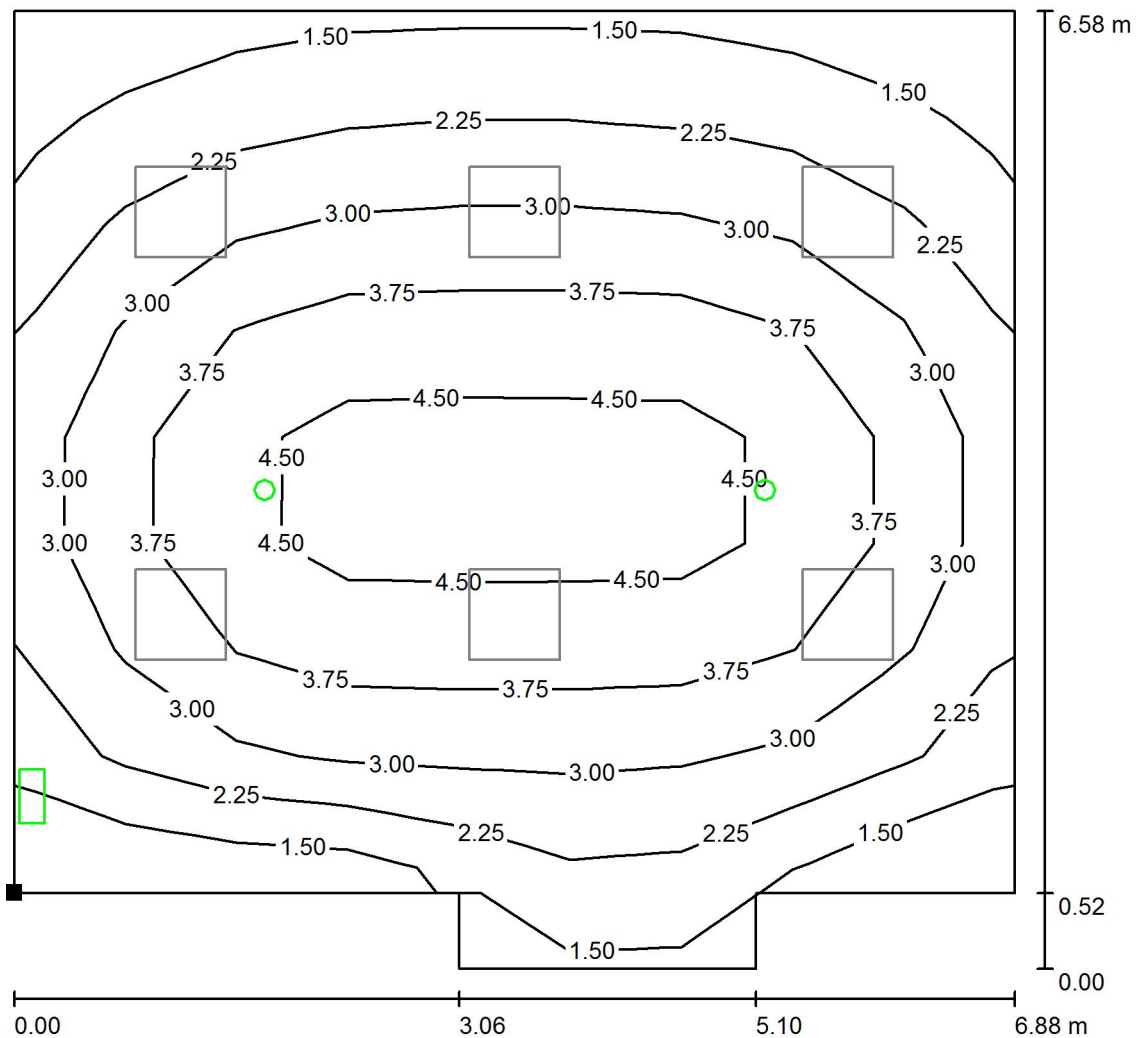

Wartości Lux, Skala 1 : 52

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.584 m, 121.833 m, 0.000 m)



Siatka: 9 x 9 Punkty

E_m [lx]
3.08

E_{min} [lx]
1.19


E_{max} [lx]
4.95

E_{min} / E_m
0.385

E_{min} / E_{max}
0.240

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.26 Korytarz kuchenny / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 76

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 121.833 m, 0.000 m)



Siatka: 17 x 7 Punkty

E_m [lx]
110

E_{min} [lx]
72


E_{max} [lx]
140

E_{min} / E_m
0.658

E_{min} / E_{max}
0.514


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.26 Korytarz kuchenny / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 76

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 121.833 m, 0.000 m)



Siatka: 17 x 7 Punkty

E_m [lx]
3.02

E_{min} [lx]
1.20


E_{max} [lx]
6.63

E_{min} / E_m
0.397

E_{min} / E_{max}
0.181

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

? / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.584 m, 123.353 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 13

Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
100

E_{min} [lx]
90


E_{max} [lx]
107

E_{min} / E_m
0.902

E_{min} / E_{max}
0.843


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

? / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 10

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(22.184 m, 123.453 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 8 Punkty

E_m [lx]
101

E_{min} [lx]
98


E_{max} [lx]
102

E_{min} / E_m
0.977

E_{min} / E_{max}
0.963


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.27 Magazyn kuchenny - dobowy / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 26

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.584 m, 123.353 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
72


E_{max} [lx]
159

E_{min} / E_m
0.555

E_{min} / E_{max}
0.451

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.28 Szatnia personelu kuchni / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.584 m, 124.373 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
232

E_{min} [lx]
185


E_{max} [lx]
267

E_{min} / E_m
0.799

E_{min} / E_{max}
0.694

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.28 Szatnia personelu kuchni / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.584 m, 124.373 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.24

E_{min} [lx]
1.83


E_{max} [lx]
4.09

E_{min} / E_m
0.566

E_{min} / E_{max}
0.448

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.29 WC personelu kuchni / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

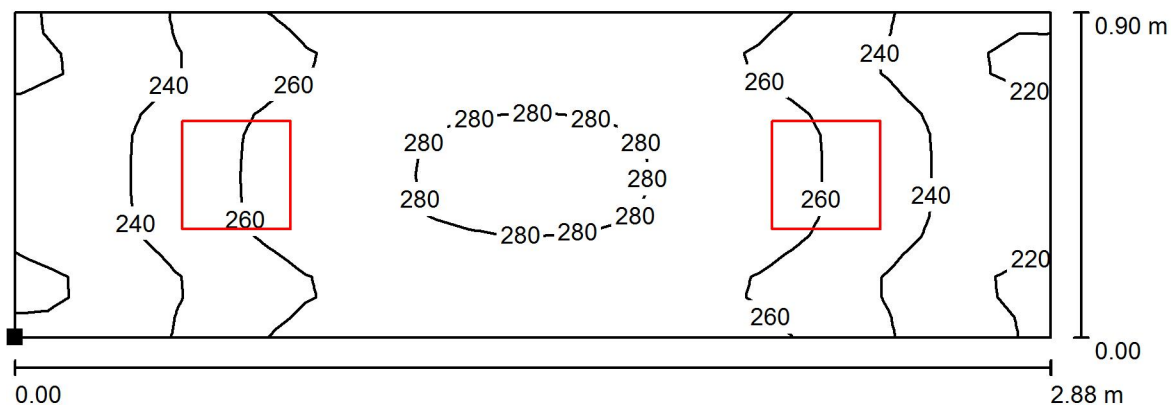

Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.584 m, 123.353 m, 0.850 m)




Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
255	212	283	0.833	0.749


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.30 Pom. socjalne personelu / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.084 m, 125.073 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
284

E_{min} [lx]
155


E_{max} [lx]
356

E_{min} / E_m
0.546

E_{min} / E_{max}
0.436

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.31 Korytarz personelu kuchni / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.064 m, 126.693 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 16 Punkty

E_m [lx]
134

E_{min} [lx]
106


E_{max} [lx]
151

E_{min} / E_m
0.786

E_{min} / E_{max}
0.699

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.31 Korytarz personelu kuchni / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.064 m, 126.693 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.14

E_{min} [lx]
1.92


E_{max} [lx]
4.10

E_{min} / E_m
0.612

E_{min} / E_{max}
0.468

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.32 Przedsionek kuchenny / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 23

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 126.693 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
161

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
178

E_{min} / E_m
0.842

E_{min} / E_{max}
0.760

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.32 Przedsionek kuchenny / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

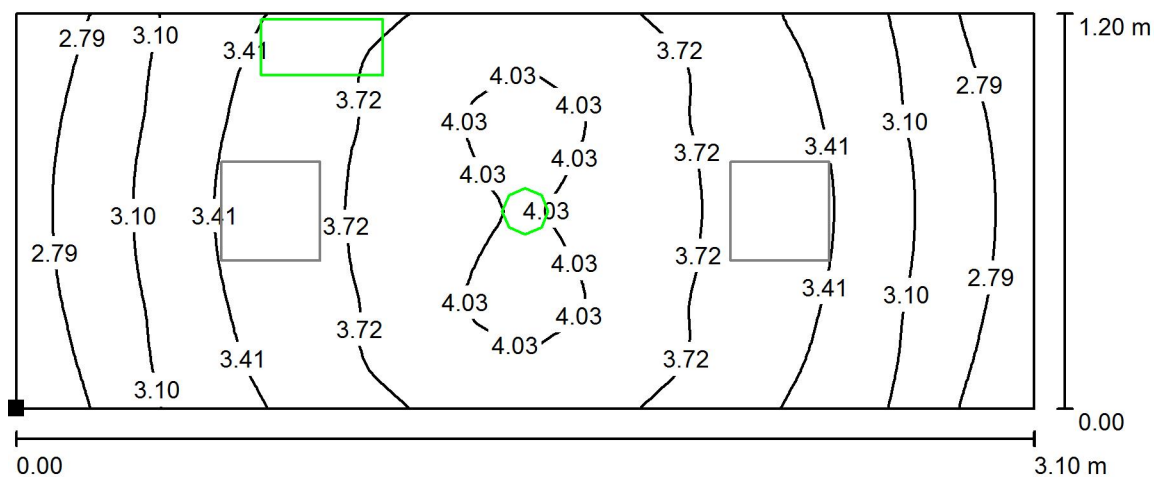

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 126.693 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 23



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.44

E_{min} [lx]
2.54


E_{max} [lx]
4.11

E_{min} / E_m
0.738

E_{min} / E_{max}
0.618

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.33 Schody do piwnicy / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 128.133 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
150

E_{min} [lx]
126


E_{max} [lx]
167

E_{min} / E_m
0.843

E_{min} / E_{max}
0.756

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.33 Schody do piwnicy / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.844 m, 128.133 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.44

E_{min} [lx]
2.55


E_{max} [lx]
4.11

E_{min} / E_m
0.739


E_{min} / E_{max}
0.620

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.34 Korytarz - ewakuacja / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 120.183 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 61

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
147

E_{min} [lx]
100


E_{max} [lx]
176

E_{min} / E_m
0.681


E_{min} / E_{max}
0.565

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.34 Korytarz - ewakuacja / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 120.183 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 61

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
4.57

E_{min} [lx]
1.99


E_{max} [lx]
6.18

E_{min} / E_m
0.435

E_{min} / E_{max}
0.322


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.35 Kl. schodowa - ewakuacja / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 121.833 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
154

E_{min} [lx]
91


E_{max} [lx]
222

E_{min} / E_m
0.591

E_{min} / E_{max}
0.409


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.35 Kl. schodowa - ewakuacja / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.244 m, 121.833 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.65

E_{min} [lx]
1.33


E_{max} [lx]
6.07

E_{min} / E_m
0.364

E_{min} / E_{max}
0.219


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**[x2] 0.36 Korytarz oddziału przedszkolnego | 1.13 / Oświetlenie podstawowe /
Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)**



Wartości Lux, Skala 1 : 37

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 115.233 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
115

E_{min} [lx]
59


E_{max} [lx]
154

E_{min} / E_m
0.514

E_{min} / E_{max}
0.385


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.36 Korytarz oddziału przedszkolnego | 1.13 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 37

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 115.233 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
5.01

E_{min} [lx]
2.44


E_{max} [lx]
6.61

E_{min} / E_m
0.487

E_{min} / E_{max}
0.369

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.37 Szatnia oddziału I | 1.14 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(36.744 m, 120.183 m, 0.000 m)



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
234

E_{min} [lx]
114


E_{max} [lx]
304

E_{min} / E_m
0.490

E_{min} / E_{max}
0.377

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.37 Szatnia oddziału I | 1.14 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

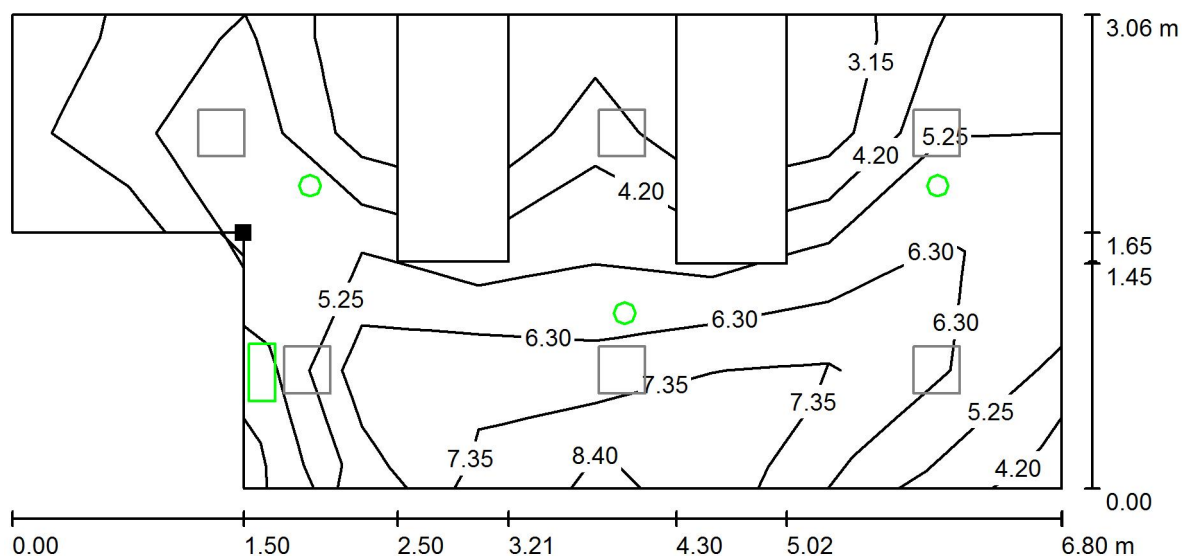

Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(36.744 m, 120.183 m, 0.000 m)



Siatka: 4 x 9 Punkty

E_m [lx]
5.71

E_{min} [lx]
3.06


E_{max} [lx]
8.34

E_{min} / E_m
0.536

E_{min} / E_{max}
0.367


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.38 Pom. sanitarne oddziału | 1.15 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

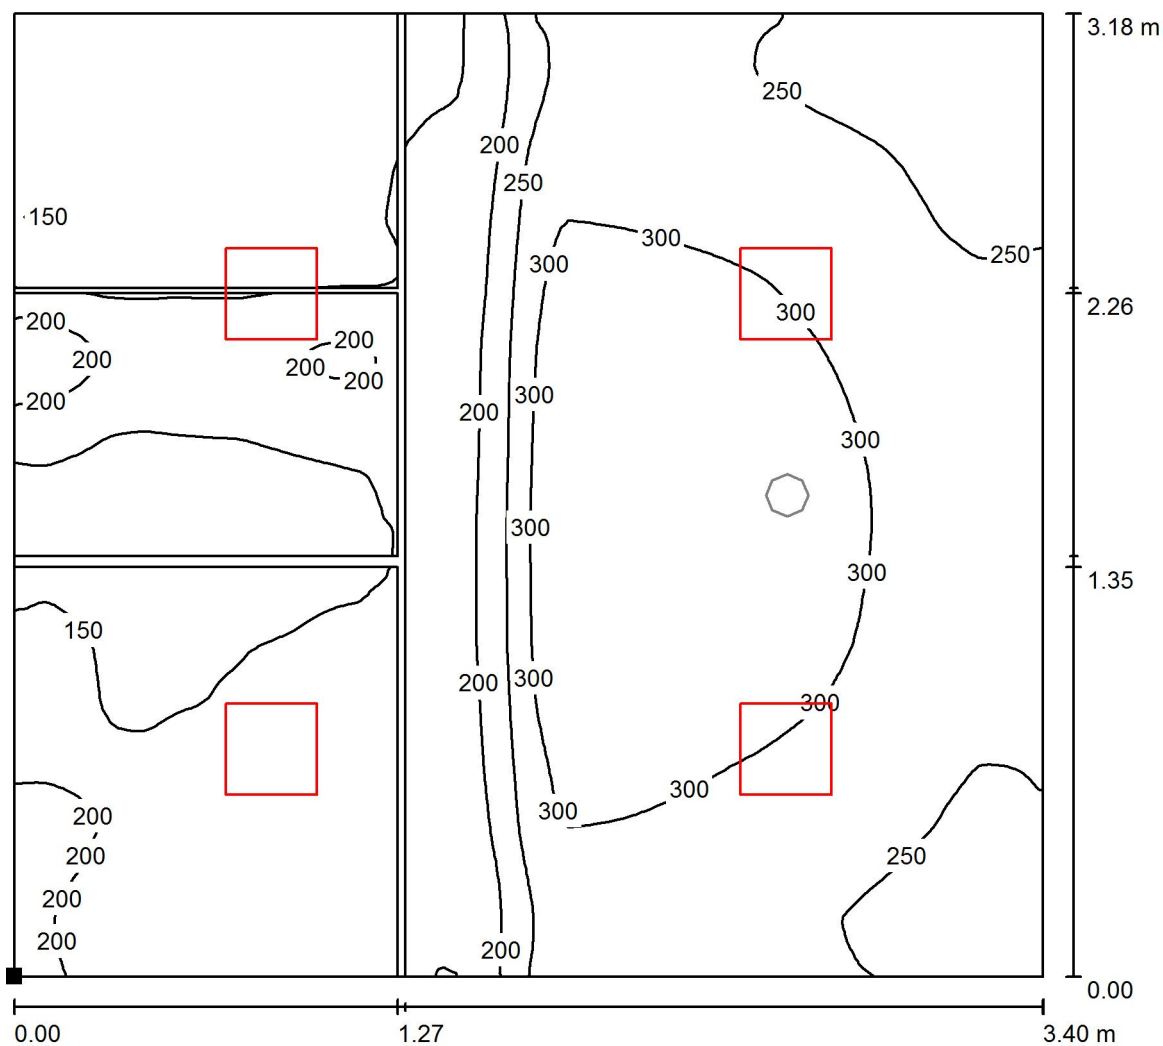

Wartości Lux, Skala 1 : 25

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 121.713 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
225

E_{min} [lx]
96


E_{max} [lx]
338

E_{min} / E_m
0.426

E_{min} / E_{max}
0.284


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.39 Sala przedszkolna oddziału I | 1.16 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

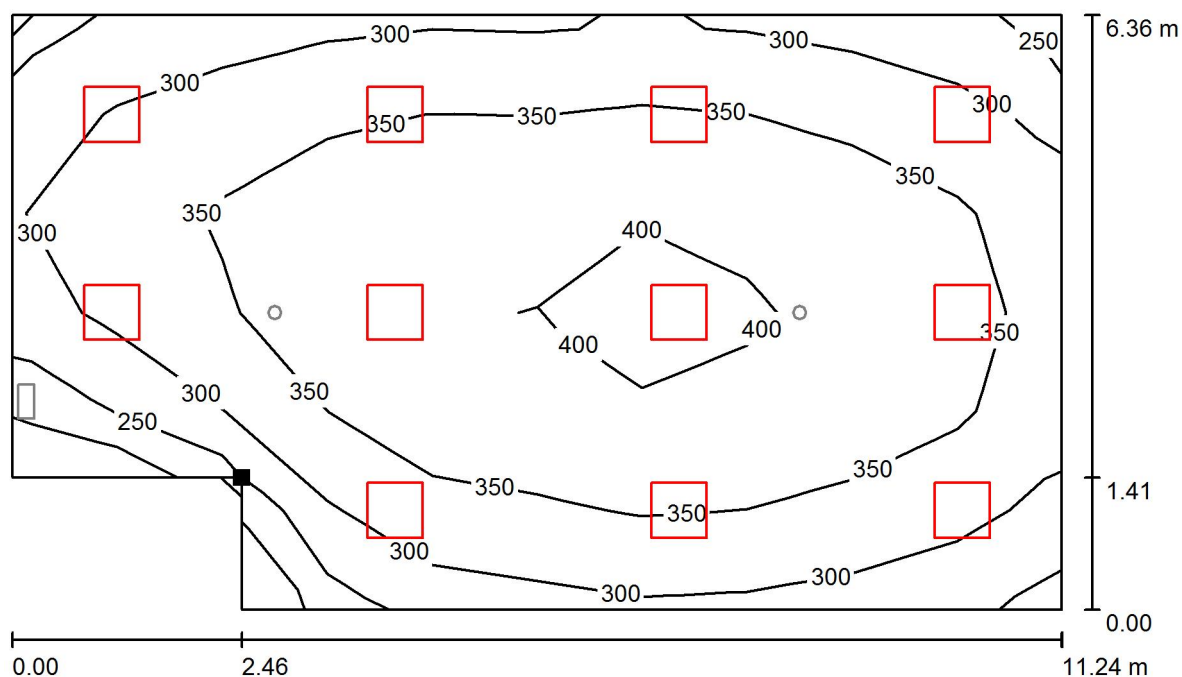

Wartości Lux, Skala 1 : 81

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.624 m, 119.943 m, 0.000 m)



Siatka: 6 x 10 Punkty

E_m [lx]
343

E_{min} [lx]
198


E_{max} [lx]
416

E_{min} / E_m
0.578

E_{min} / E_{max}
0.476


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.39 Sala przedszkolna oddziału I | 1.16 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 81

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.624 m, 119.943 m, 0.000 m)



Siatka: 6 x 10 Punkty

E_m [lx]
1.98

E_{min} [lx]
1.28


E_{max} [lx]
2.40

E_{min} / E_m
0.644

E_{min} / E_{max}
0.531

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.39a Boks na leżaki / zabawki | 1.16a / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.164 m, 118.533 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
128

E_{min} [lx]
108


E_{max} [lx]
143

E_{min} / E_m
0.842

E_{min} / E_{max}
0.756

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.40 Szatnia oddziału II | 1.17 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

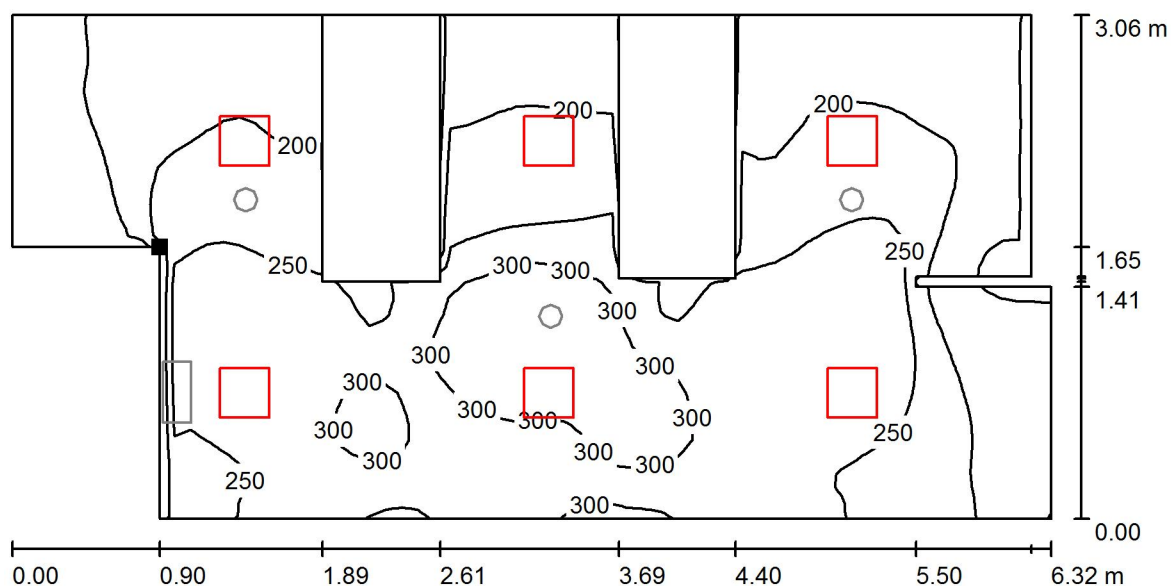

Wartości Lux, Skala 1 : 46

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(36.744 m, 116.883 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
232

E_{min} [lx]
114


E_{max} [lx]
330

E_{min} / E_m
0.489

E_{min} / E_{max}
0.344

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.40 Szatnia oddziału II | 1.17 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 46

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(36.744 m, 116.883 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
5.52

E_{min} [lx]
1.22


E_{max} [lx]
8.91

E_{min} / E_m
0.220

E_{min} / E_{max}
0.136


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.41 Sala przedszkolna oddziału II | 1.18 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

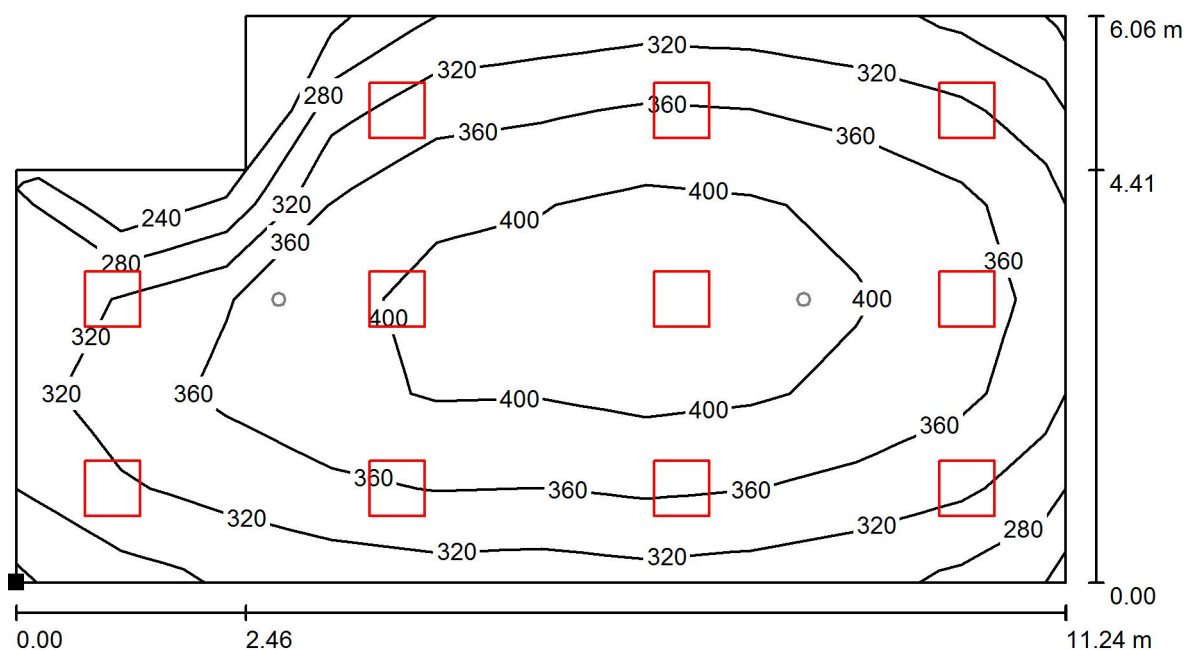

Wartości Lux, Skala 1 : 81

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.164 m, 112.233 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 6 Punkty

E_m [lx]
359

E_{min} [lx]
236


E_{max} [lx]
432

E_{min} / E_m
0.658

E_{min} / E_{max}
0.547


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.41 Sala przedszkolna oddziału II | 1.18 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 81

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.164 m, 112.233 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 6 Punkty

E_m [lx]
2.00

E_{min} [lx]
1.28


E_{max} [lx]
2.41

E_{min} / E_m
0.641

E_{min} / E_{max}
0.530

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.41a Boks na leżaki / zabawki | 1.18a / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.164 m, 116.643 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
125

E_{min} [lx]
104


E_{max} [lx]
140

E_{min} / E_m
0.831

E_{min} / E_{max}
0.741

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.42 Pom. sanitarne oddziału II | 1.19 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 112.233 m, 0.000 m)



Siatka: 7 x 6 Punkty

E_m [lx]
227

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
347

E_{min} / E_m
0.523

E_{min} / E_{max}
0.342

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.43 Pom. techniczne - rozdzielnia | 1.20 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.844 m, 114.023 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 19



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
214

E_{min} [lx]
181


E_{max} [lx]
239

E_{min} / E_m
0.844

E_{min} / E_{max}
0.755

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 0.43 Pom. techniczne - rozdzielnia | 1.20 / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.844 m, 114.023 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 19



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
4.79

E_{min} [lx]
3.50


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.730

E_{min} / E_{max}
0.613

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.45 Schowek na sprzęt / zabawki / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.844 m, 111.333 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 8 Punkty

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
98


E_{max} [lx]
158

E_{min} / E_m
0.709

E_{min} / E_{max}
0.621

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.46 WC (plac zabaw) - personel / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 11

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(44.584 m, 111.093 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
265

E_{min} [lx]
221


E_{max} [lx]
297

E_{min} / E_m
0.834

E_{min} / E_{max}
0.744


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.47 Przedsionek WC / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(46.204 m, 111.193 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
205

E_{min} [lx]
144


E_{max} [lx]
257

E_{min} / E_m
0.701

E_{min} / E_{max}
0.560

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.47 Przedsionek WC / Oświetlenie awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.104 m, 111.093 m, 0.000 m)




Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
4.64	2.90	5.70	0.623	0.508

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.48 WC (plac zabaw) - dzieci / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 11

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(49.064 m, 111.093 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
265

E_{min} [lx]
221


E_{max} [lx]
297

E_{min} / E_m
0.834


E_{min} / E_{max}
0.744

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.1 Klatka schodowa / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 45

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
169

E_{min} [lx]
103


E_{max} [lx]
213

E_{min} / E_m
0.611


E_{min} / E_{max}
0.484

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.1 Klatka schodowa / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 45

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
5.55

E_{min} [lx]
2.51


E_{max} [lx]
7.24

E_{min} / E_m
0.451

E_{min} / E_{max}
0.346


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.2 Hol piętra / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

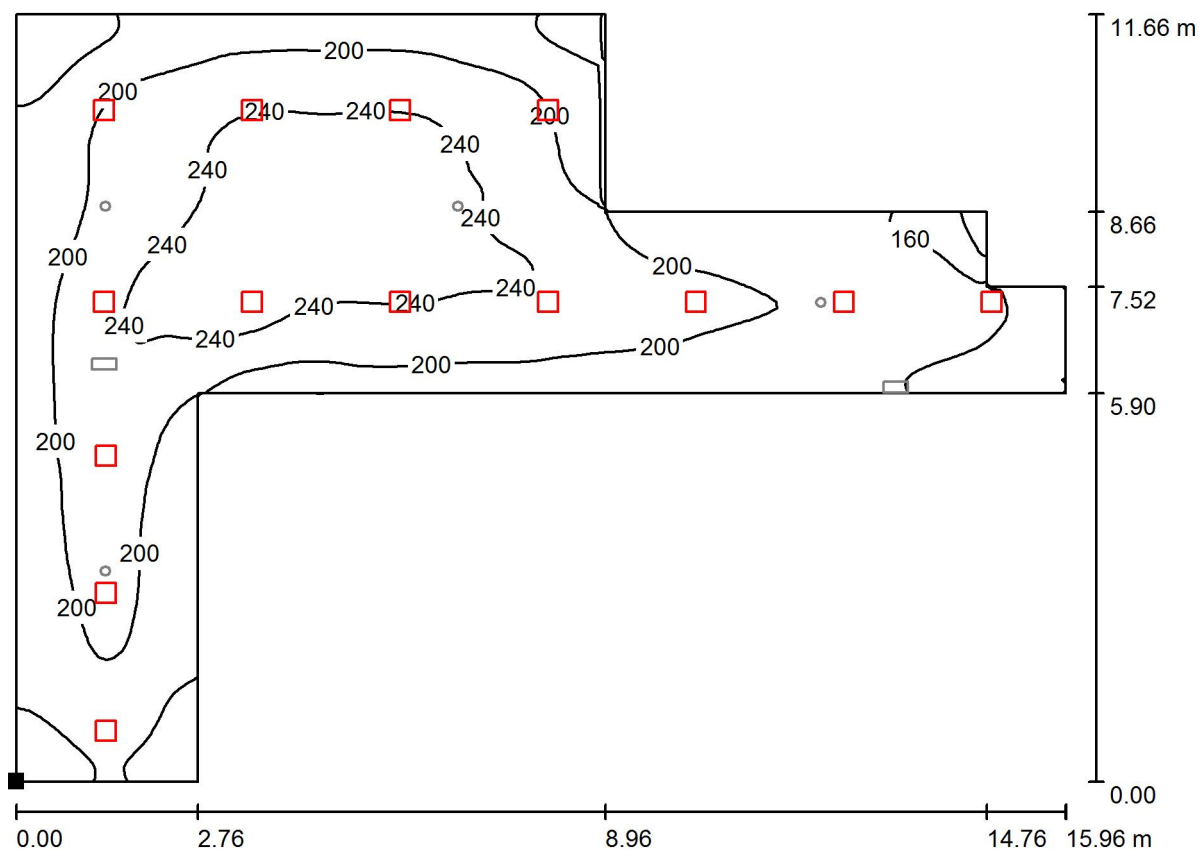

Wartości Lux, Skala 1 : 115

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
203

E_{min} [lx]
106


E_{max} [lx]
257

E_{min} / E_m
0.524

E_{min} / E_{max}
0.413


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.2 Hol piętra / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

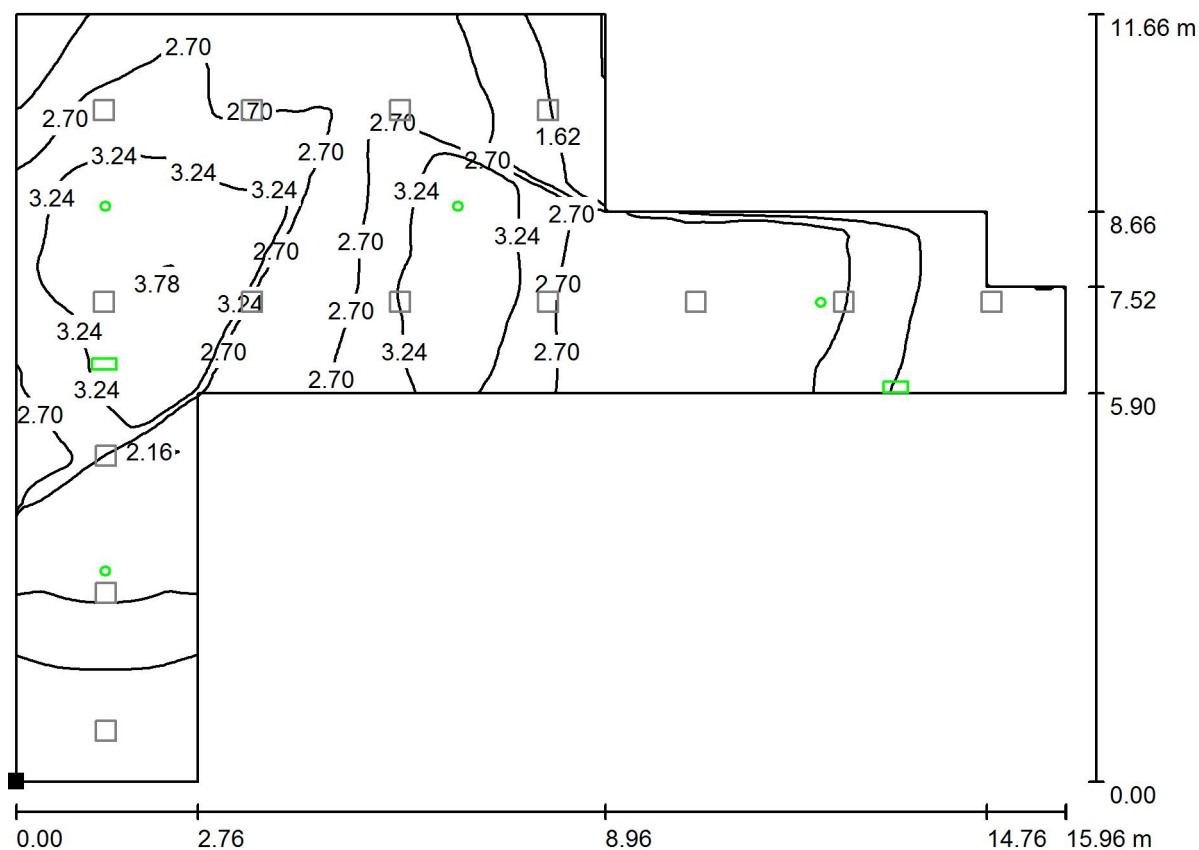

Wartości Lux, Skala 1 : 115

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
2.50

E_{min} [lx]
1.08


E_{max} [lx]
3.79

E_{min} / E_m
0.430


E_{min} / E_{max}
0.283

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3 Sala wielofunkcyjna / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 92

Siatka: 5 x 10 Punkty

E_m [lx]
343

E_{min} [lx]
236


E_{max} [lx]
427

E_{min} / E_m
0.690


E_{min} / E_{max}
0.554

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3 Sala wielofunkcyjna / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 92

Siatka: 5 x 10 Punkty

E_m [lx]
1.93

E_{min} [lx]
1.23


E_{max} [lx]
2.47

E_{min} / E_m
0.639

E_{min} / E_{max}
0.499


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3 Sala wielofunkcyjna / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 76

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.244 m, 155.333 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
341

E_{min} [lx]
221


E_{max} [lx]
416

E_{min} / E_m
0.649

E_{min} / E_{max}
0.532


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3 Sala wielofunkcyjna / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 76

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.244 m, 155.333 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
2.11

E_{min} [lx]
1.41


E_{max} [lx]
2.65

E_{min} / E_m
0.668

E_{min} / E_{max}
0.533

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.4 Korytarz techniczny I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.894 m, 165.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 52



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
156

E_{min} [lx]
101


E_{max} [lx]
181

E_{min} / E_m
0.644

E_{min} / E_{max}
0.556

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.4 Korytarz techniczny I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.894 m, 165.233 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 52



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
5.06

E_{min} [lx]
2.06


E_{max} [lx]
6.55

E_{min} / E_m
0.406

E_{min} / E_{max}
0.314

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.5 Zaplecze techniczne / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 165.233 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
125

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
149

E_{min} / E_m
0.651

E_{min} / E_{max}
0.545

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.5 Zaplecze techniczne / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.644 m, 165.233 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
5.33

E_{min} [lx]
1.96


E_{max} [lx]
6.67

E_{min} / E_m
0.367

E_{min} / E_{max}
0.294

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.6 Pom. gospodarcze - dach / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.264 m, 170.093 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
144

E_{min} [lx]
95


E_{max} [lx]
190

E_{min} / E_m
0.657

E_{min} / E_{max}
0.500


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.7 Pom. techniczne - rekuperacja / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.694 m, 166.853 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
241

E_{min} [lx]
152


E_{max} [lx]
324

E_{min} / E_m
0.629

E_{min} / E_{max}
0.468


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.7 Pom. techniczne - rekuperacja / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.694 m, 166.853 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.60

E_{min} [lx]
1.38


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.384


E_{min} / E_{max}
0.242

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.8 Pom. techniczne / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 167.503 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
275

E_{min} [lx]
184


E_{max} [lx]
354

E_{min} / E_m
0.668

E_{min} / E_{max}
0.519


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.8 Pom. techniczne / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.644 m, 167.503 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.86

E_{min} [lx]
1.75


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.452

E_{min} / E_{max}
0.306


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.9 Pom. techniczne - wentylacja / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.804 m, 167.503 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
229

E_{min} [lx]
126


E_{max} [lx]
318

E_{min} / E_m
0.548


E_{min} / E_{max}
0.396

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.9 Pom. techniczne - wentylacja / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.804 m, 167.503 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 32

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.55

E_{min} [lx]
1.21


E_{max} [lx]
5.70

E_{min} / E_m
0.341

E_{min} / E_{max}
0.212


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[x2] 1.10 WC kobiet + przedsionek | 1.11 / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 19

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(30.284 m, 165.073 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
275

E_{min} [lx]
233


E_{max} [lx]
304

E_{min} / E_m
0.846

E_{min} / E_{max}
0.765


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.12 Korytarz ewakuacyjny / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 170.183 m, 0.000 m)



Siatka: 7 x 9 Punkty

E_m [lx]
170

E_{min} [lx]
92


E_{max} [lx]
238

E_{min} / E_m
0.540

E_{min} / E_{max}
0.387


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.12 Korytarz ewakuacyjny / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

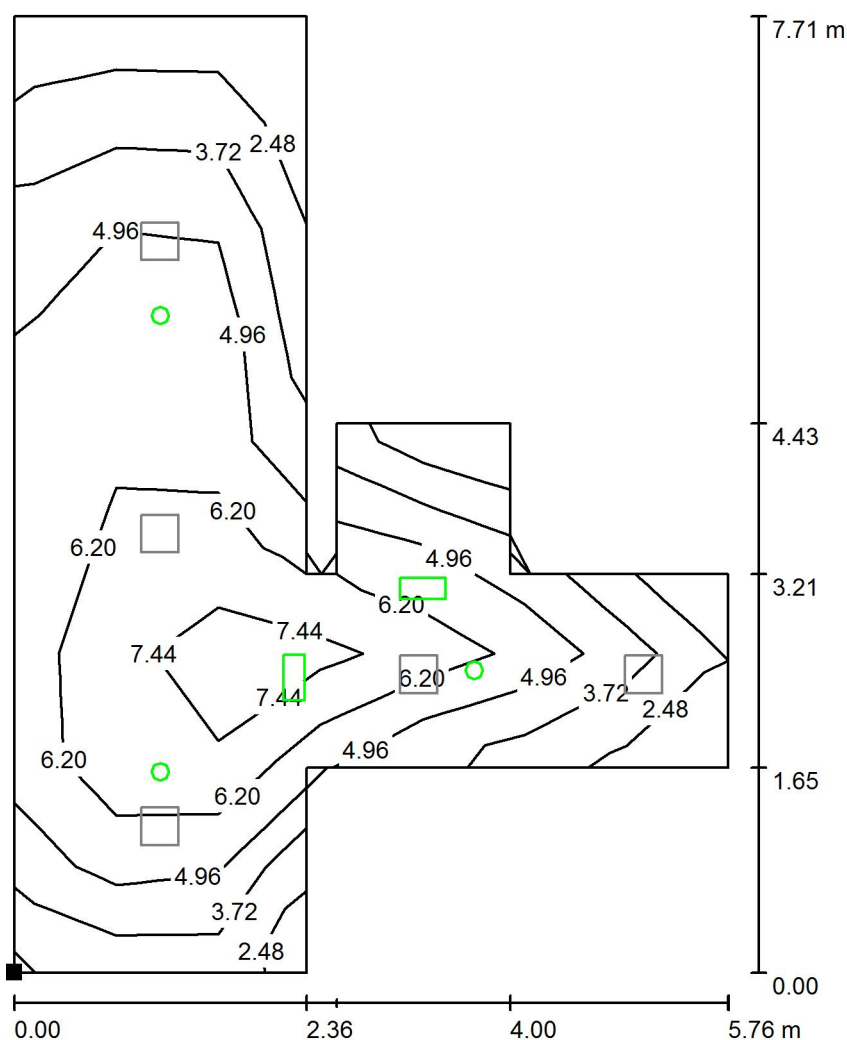

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(32.644 m, 170.183 m, 0.000 m)



Siatka: 7 x 9 Punkty

E_m [lx]
5.34

E_{min} [lx]
2.33


E_{max} [lx]
8.54

E_{min} / E_m
0.436

E_{min} / E_{max}
0.273

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.22 Schowek gospodarczy / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.644 m, 161.093 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 13



Siatka: 16 x 8 Punkty

E_m [lx]
135

E_{min} [lx]
120


E_{max} [lx]
144

E_{min} / E_m
0.893

E_{min} / E_{max}
0.834

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.23 Szatnia oddziału V / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 45

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.844 m, 159.233 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
263

E_{min} [lx]
145


E_{max} [lx]
359

E_{min} / E_m
0.552

E_{min} / E_{max}
0.405

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.23 Szatnia oddziału V / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 45

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.844 m, 159.233 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
6.53

E_{min} [lx]
2.70


E_{max} [lx]
10

E_{min} / E_m
0.414

E_{min} / E_{max}
0.258


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.24 Pom. sanitarne oddziału V / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 29

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.644 m, 155.333 m, 0.000 m)



Siatka: 7 x 7 Punkty

E_m [lx]
209

E_{min} [lx]
123


E_{max} [lx]
297

E_{min} / E_m
0.590

E_{min} / E_{max}
0.415

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.25 Schowek sprzętu rehab. / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 20

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.644 m, 153.333 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
111

E_{min} [lx]
86


E_{max} [lx]
131

E_{min} / E_m
0.774

E_{min} / E_{max}
0.654


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.26 Sala przedszkolna oddział V / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 64

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(44.724 m, 153.533 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 6 Punkty

E_m [lx]
305

E_{min} [lx]
183


E_{max} [lx]
350

E_{min} / E_m
0.601

E_{min} / E_{max}
0.523


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.26 Sala przedszkolna oddział V / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

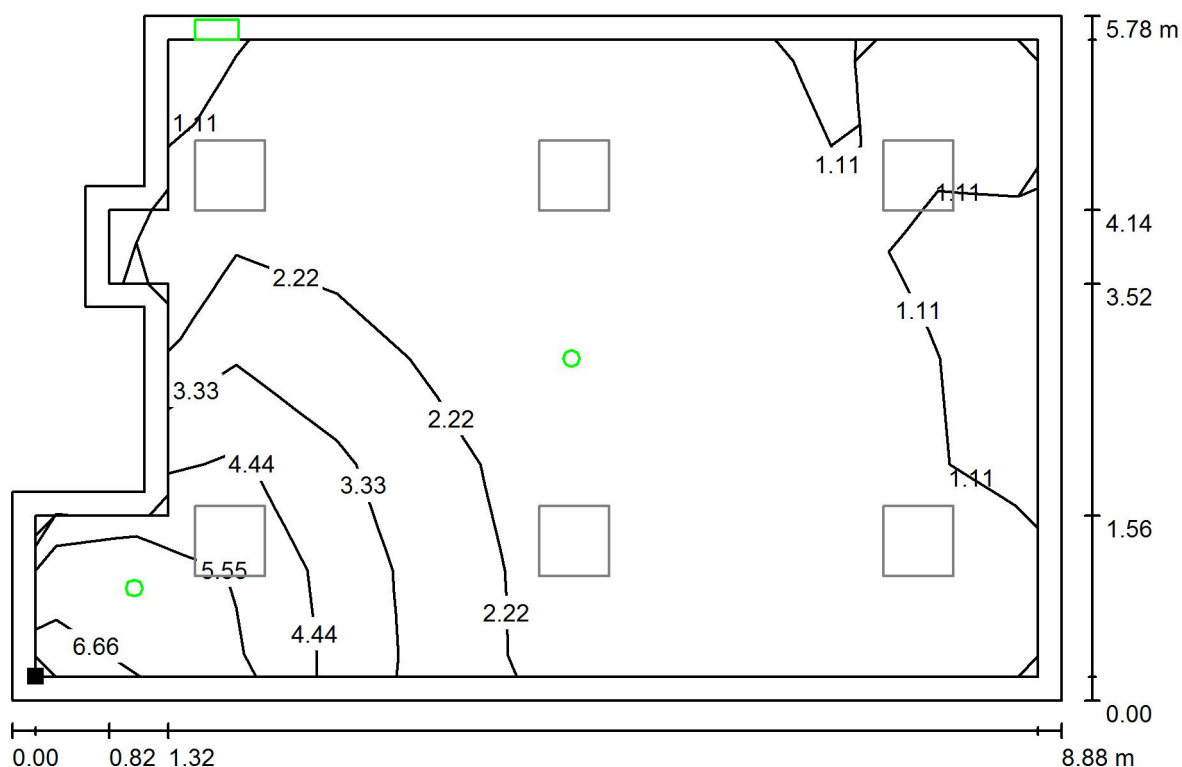

Wartości Lux, Skala 1 : 64

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(44.724 m, 153.533 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 6 Punkty

E_m [lx]
2.05

E_{min} [lx]
1.08


E_{max} [lx]
6.62

E_{min} / E_m
0.525

E_{min} / E_{max}
0.163

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.27 Pokój opieki specjalistycznej / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 31

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(49.164 m, 159.221 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
326

E_{min} [lx]
229


E_{max} [lx]
392

E_{min} / E_m
0.702

E_{min} / E_{max}
0.585

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.28 Ogród zimowy - zajęcia spec. / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(53.644 m, 155.173 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 55

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
151

E_{min} [lx]
94

E_{max} [lx]
186

E_{min} / E_m
0.619

E_{min} / E_{max}
0.504